


РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО
РТ Котелно

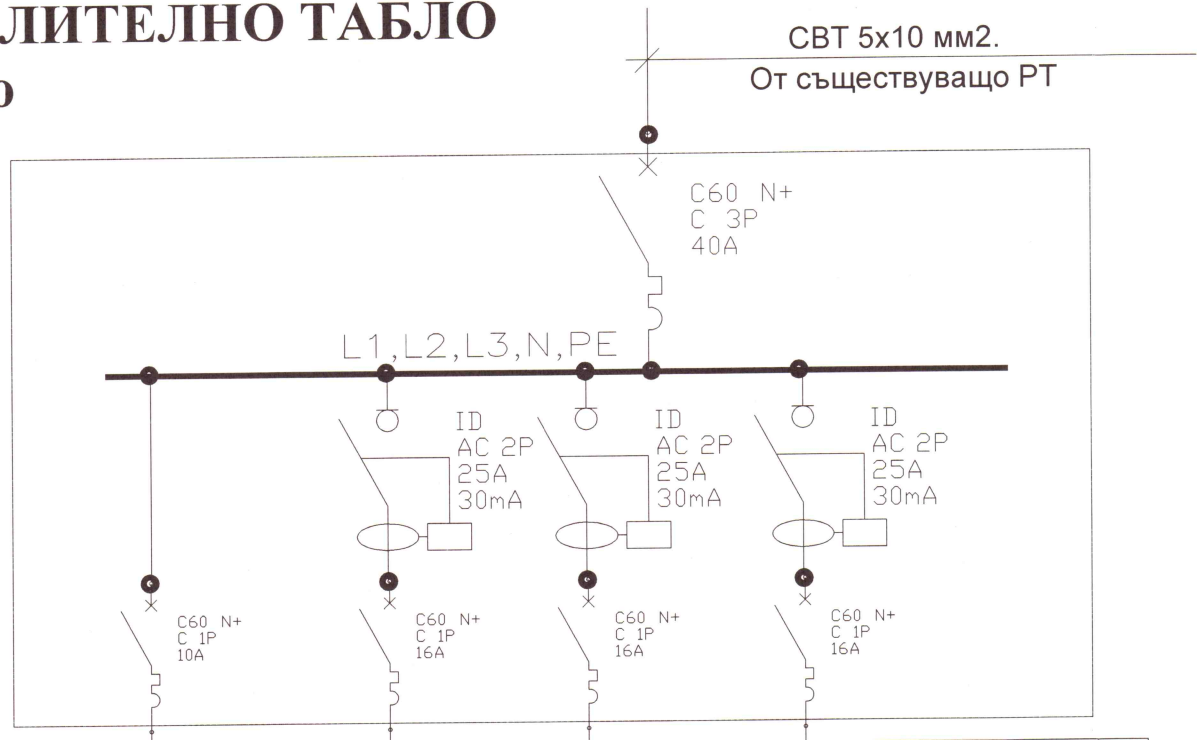


Токов кръг	No	1	2	3	4	ОБЩО
Лампен излаз	бр.	5				5
Конт. излаз	бр.		1	2	1	4
Инст. мощност	kW	0,191	0,200	2,000	0,020	2,41
Фаза		L1	L2	L3	L1	Ke=1
Консуматор		осветл.	контак.	контак.	контак.	Pp=2,41kW
Захр.проводник		3x1,5мм2	3x2,5мм2	3x2,5мм2	3x2,5мм2	Ip=3,65A

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-3.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъп до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталог.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

ЛЕГЕНДА

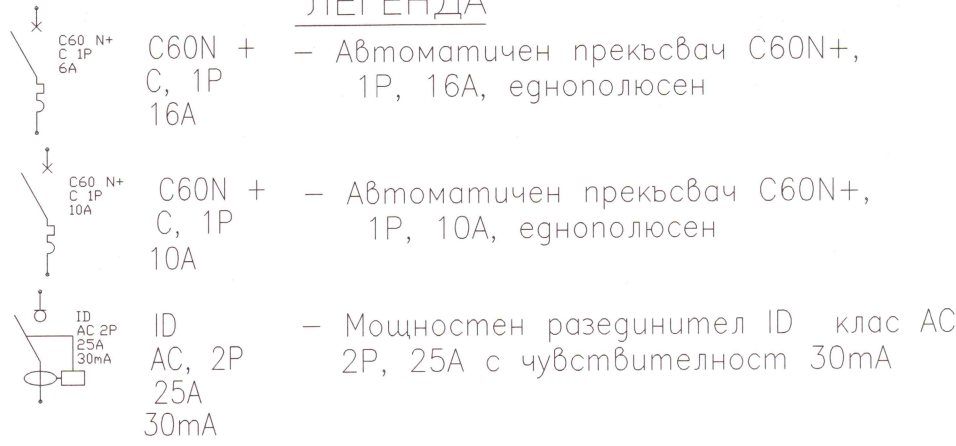

Обект:
Проектиране на мерки за енергийна ефективност на сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 1”

Възложител: Община Златарица



Консултант:
ЕвроинвестКонсулт ООД, гр.Горна Оряховица
Удостоверение № РК-0536/28.10.2015г.
Оценка съответствието на инв. проект
Специалист: *инж. Христова*
Управител: *инж. А. Христова*

проектна част: ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Съдържание: Еднолинейна схема на РТ Котелно

Проектант: инж. Георги Илиев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ОГРАНИЧЕНА ПРОЕКТИРНА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 12268

инж. ГЕОРГИ РАЙКОВ ИЛИЕВ

Секция: ЕАСТ

Части на проекта: по удостоверение за ПП

Подпис: *инж. Ралица Илиева*

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТОВАТА ПОДИНА

Проектант: инж. Ралица Илиева

СЪГЛАСУВАЛИ:

Арх.	арх. Д. Йосифов	<i>Д. Йосифов</i>
Констр.	инж. Е. Тотев	<i>Е. Тотев</i>
ПБЗ/ПУСО	арх. Д. Йосифов	<i>Д. Йосифов</i>
ЕЕ/ОвК	инж. Т.Марамска	<i>Т.Марамска</i>
ПБ	инж. И. Василев	<i>И. Василев</i>

ръководител проект: арх. Д. Йосифов

Част: ЕЛ. мащаб

ФАЗА: Т.П. чертеж: 7

дата: 2018 г.

